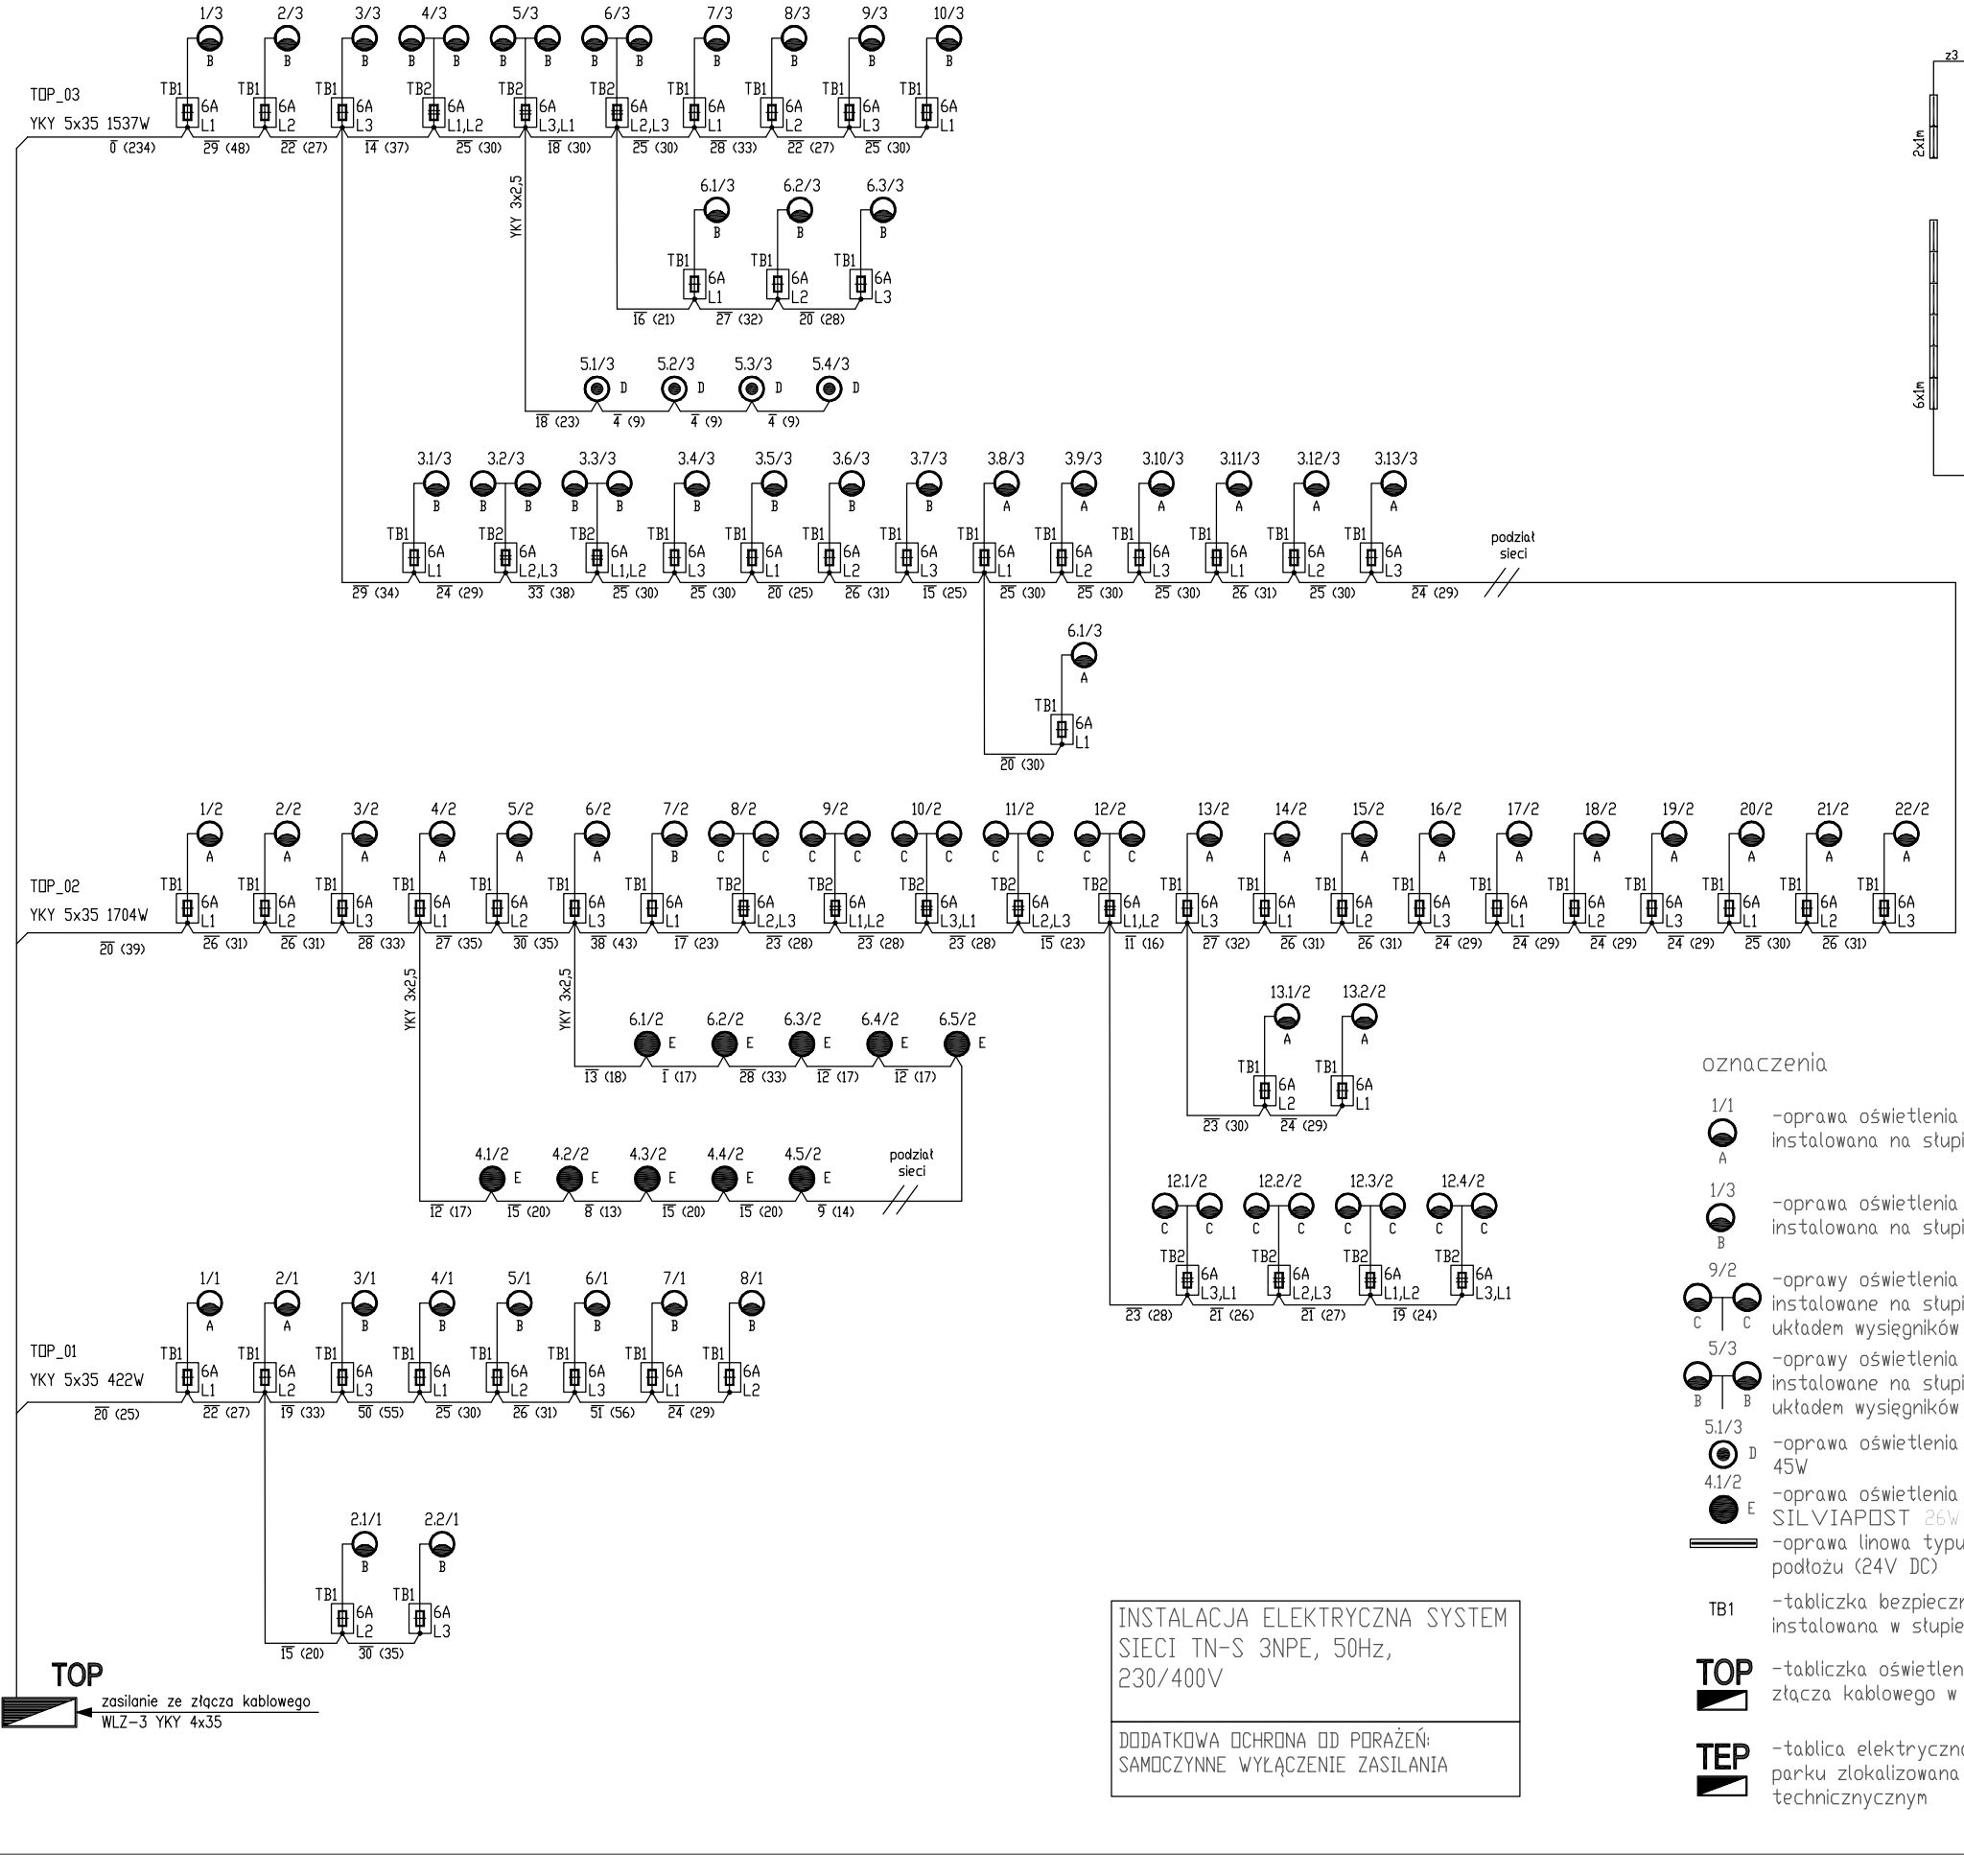

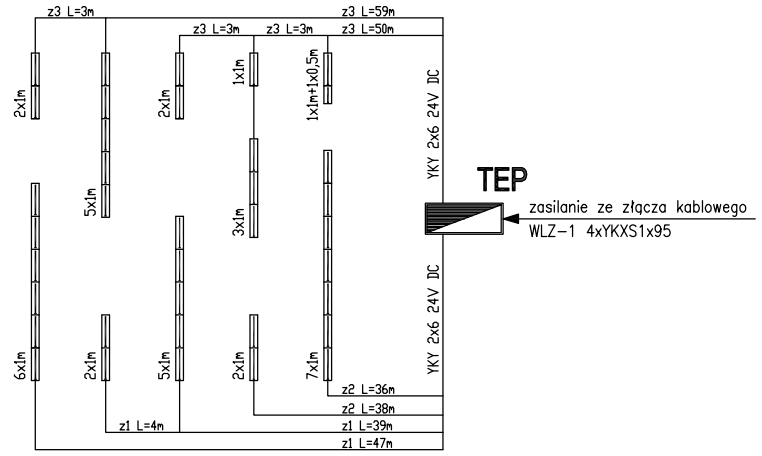

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SYSTEM SIECI TN-S 3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

oznaczenia

- 1/1 A — -oprawa oświetlenia parkowego ALURA 51W instalowana na słupie stalowym h=4m
- 1/3 B — -oprawa oświetlenia parkowego ALURA LED 40W instalowana na słupie stalowym h=4m
- 9/2 C C — -oprawy oświetlenia parkowego ALURA LED 27W instalowane na słupie stalowym h=4m z podwójnym układem wysięgników
- 5/3 B B — -oprawy oświetlenia parkowego ALURA LED 40W instalowane na słupie stalowym h=4m z podwójnym układem wysięgników
- 5.1/3 D — -oprawa oświetlenia parkowego doziemna ROCA MAXI LED 45W
- 4.1/2 E — -oprawa oświetlenia dekoracyjnego - słupek SILVIAPOST 26W
- -oprawa linowa typu Linmark LED instalowana w podłożu (24V DC)
- TB1 — -tabliczka bezpiecznikowa pojedyncza/podwójna instalowana w słupie oświetleniowym
- TOP — -tabliczka oświetlenia parku zlokalizowana obok złącza kablowego w obudowie termoutwardzalnej
- TEP — -tablica elektryczna dla zasilania instalacji w parku zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym

Czuba Latoszek Sp. z o.o.
01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 67, tel/fax: 022 633 75 85
architekci@czubalatoszek.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PROJEKT MODERNIZACJI PARKU IM. J. POLIŃSKIEGO
Dzielnica Praga Południe M. St. Warszawy, ul. Szaserów
Nr ew. działek:121/17, 121/18, 121/21, 121/24, 121/26, 121/27, 121/28 obręb 3-04-07

INWESTOR
M. St. Warszawa,
Urząd Dzielnicy Praga Południe
Warszawa ul. Grochowska 274

FAZA OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Radosław Kaczmarek	POM/0217/POOE/09	

SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Jarosław Kur	POM/IE/0165/03	

TYTUŁ RYSUNKU
SCHEMAT ZASILANIA OPRAW OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

DATA RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
MAJ 2014	----

NR RYSUNKU
E/003

Prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością Czuba Latoszek Sp. z o.o.
Rysunek nie może być odtwarzany ani kopiowany, w całości lub w częściach, bez uzgodnienia z Czuba Latoszek Sp. z o.o.
(Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.)