


RPP

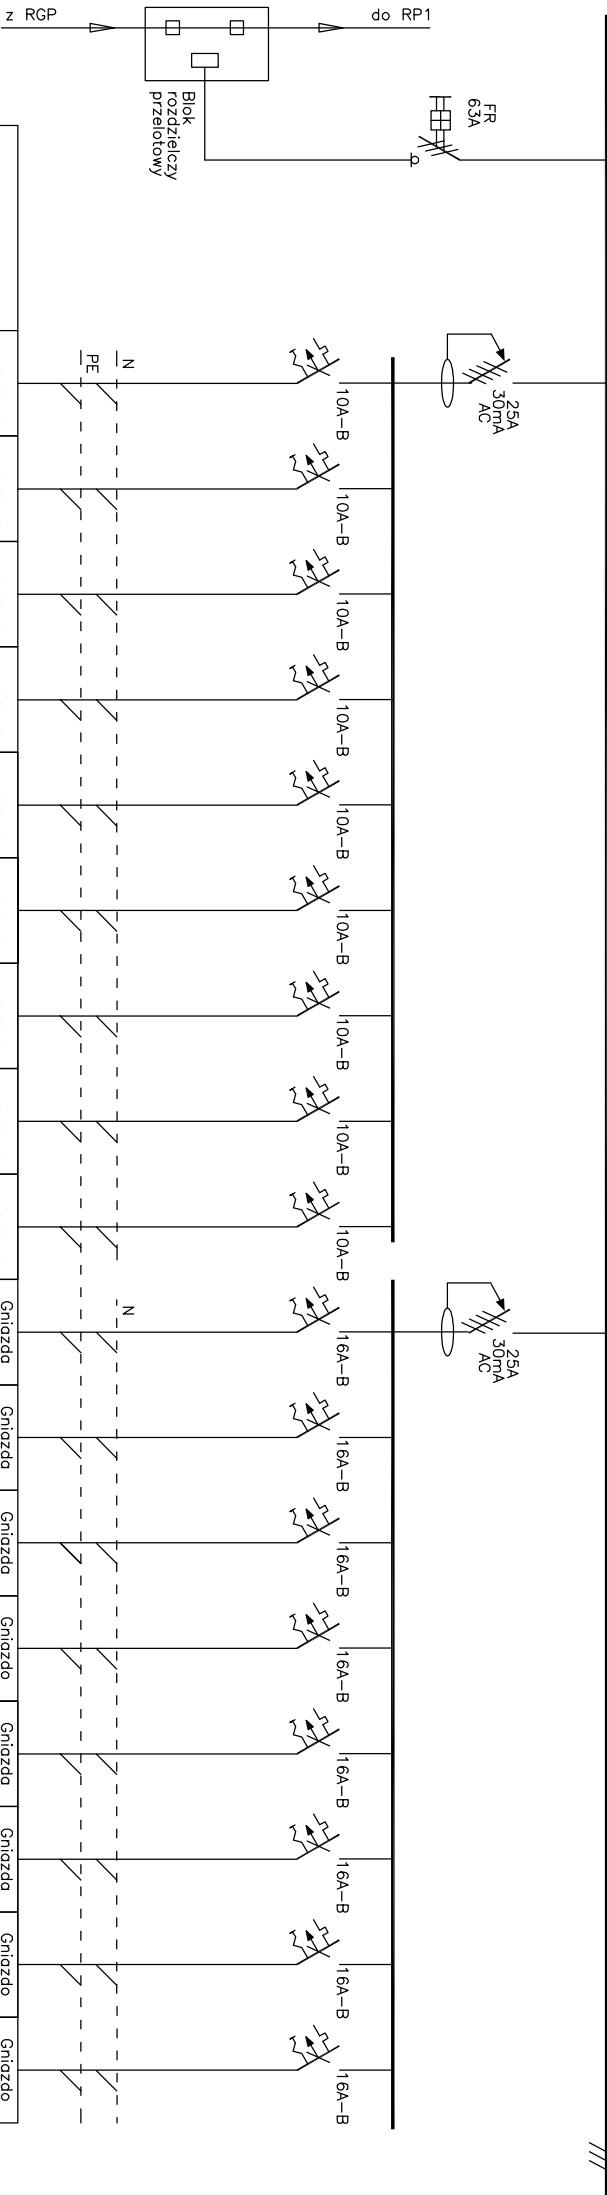

| Odbiory: | oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie | oswietlenie awaryjne | oswietlenie istniejace do podl. | oswietlenie istniejace do podl. | oswietlenie istniejace do podl. | Gniazda wtyczkowe 1-fazowe | Gniazda wtyczkowe 1-fazowe | Gniazda wtyczkowe 1-fazowe | Gniazda wtyczkowe 1-fazowe | Gniazda wtyczkowe 1-fazowe istniejace do podl. | Gniazda wtyczkowe 1-fazowe istniejace do podl. | Gniazda wtyczkowe 1-fazowe istniejace do podl. | Gniazda wtyczkowe 1-fazowe istniejace do podl. |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Nr obwodu RPP / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Typ przewodu lub kabla | YDY2o3x1,5 | YDY2o3x1,5 | YDY2o3x1,5 | YDY2o3x1,5 | YDY2o3x1,5 | YDY2o4x1,5 | YDY2o3x1,5 | YDY2o3x1,5 | YDY2o3x1,5 | YDY2o3x2,5 | YDY2o3x2,5 | YDY2o3x2,5 | YDY2o3x2,5 | YDY2o3x2,5 | YDY2o3x2,5 | YDY2o3x2,5 | YDY2o3x2,5 |
| Moc/Ilosc | 1,8kW | 1,0kW | 1,6kW | 1,2kW | 1,0kW | szt.9 | | | | szt.8 | szt.4 | szt.9 | szt.8 | | | | |

Obudowa wnezkowa, drzwi metalowe, zamkane na zamek z wkladka typu 405

Pz = 12,0kW
Po = 6,0kW
Io = 10,2A

| | | |
|--|--|---|
| PROJEKTOWAL: inż WIESŁAW GZIŃSKI upr. nr 64/Wa/73 w spec. inst. elektryczne | | PODPIS: |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż WALDEMAR DURANC upr. nr St-239/86 w spec. inst. elektryczne | | PODPIS: |
| INWESTOR: URZĄD DZIELNICY PRAGA - POŁUDNIE WARSZAWA, UL. GROCHOWSKA 274 | | |
| ADRES INWESTYCJI: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WARSZAWA UL.SIENICKA 40 | | |
| PRZEDMIOT ZADANIA: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ | | |
| TYTUŁ STRONY: SCHEMAT ROZDZIELNICY RPP | | DATA WYKONANIA: 12.2013r. NR RYSUNKU: E.10 |