


LEGENDA

- INSTALACJA WODY P.POŻ.
- Hp

HYDRANT HP 25
- W1

PION WODY P.POŻ.

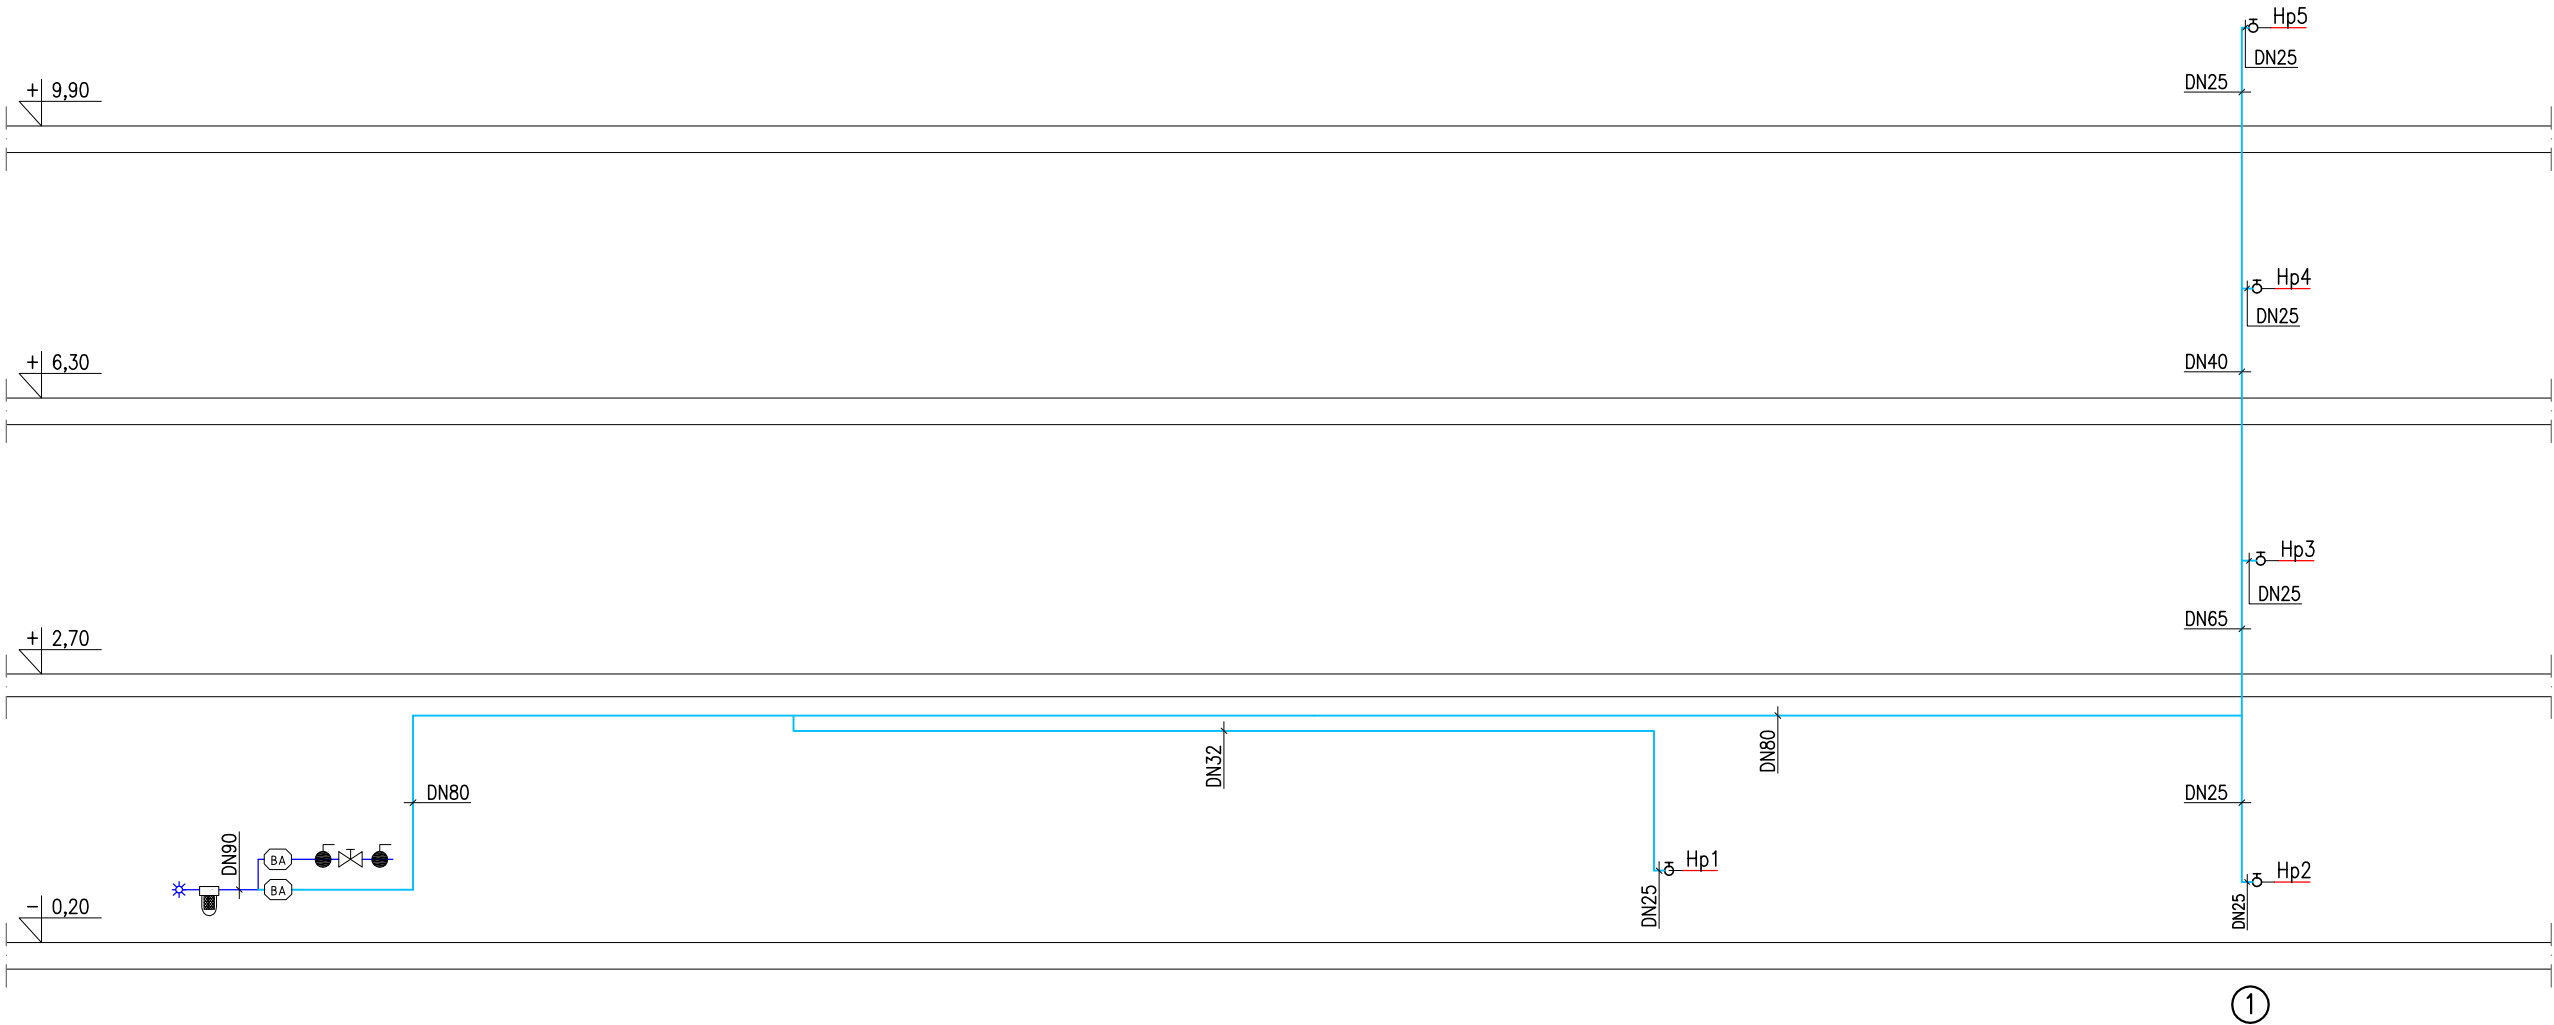

Uwaga:

- 1) Nie jest znana dokładna lokalizacja istniejących pionów wody p.poż. prowadzonych prawdopodobnie w ścianie, dlatego też w trakcie prac rozbiórkowych należy zlokalizować istniejące piony, zdemontować a w ich miejsce zamontować nowe.
- 2) Jeżeli do istniejącej instalacji hydrantowej podłączone są inne odbiorniki należy je odłączyć i przełączyć do wody użytkowej.

	Jednostka projektowa: PRACOWNIA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA ALTA	
Zadanie	WYMIANA INST. ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY i PPOŻ. WRAZ Z REMONTEM SANITARIATÓW w ZS Nr 12 przy ul. Siennickiej w Warszawie	
Inwestor	Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa	
Obiekt	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich 04-395 Warszawa, ul. Siennicka 15, obręb 30406, dz. nr 57/1	
Tytuł rysunku	Rozwinięcie instalacji wody p.poż.	
Branża: SANITARNA	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant	mgr inż. Elżbieta Żłobińska upr. nr MAZ/0351/P00S/14	
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Brudnicka upr. nr MAZ/0176/PWOS/05	
Data	04-2015	Nr rysunku 08
Skala	1:100	