


KLATKA SCHODOWA

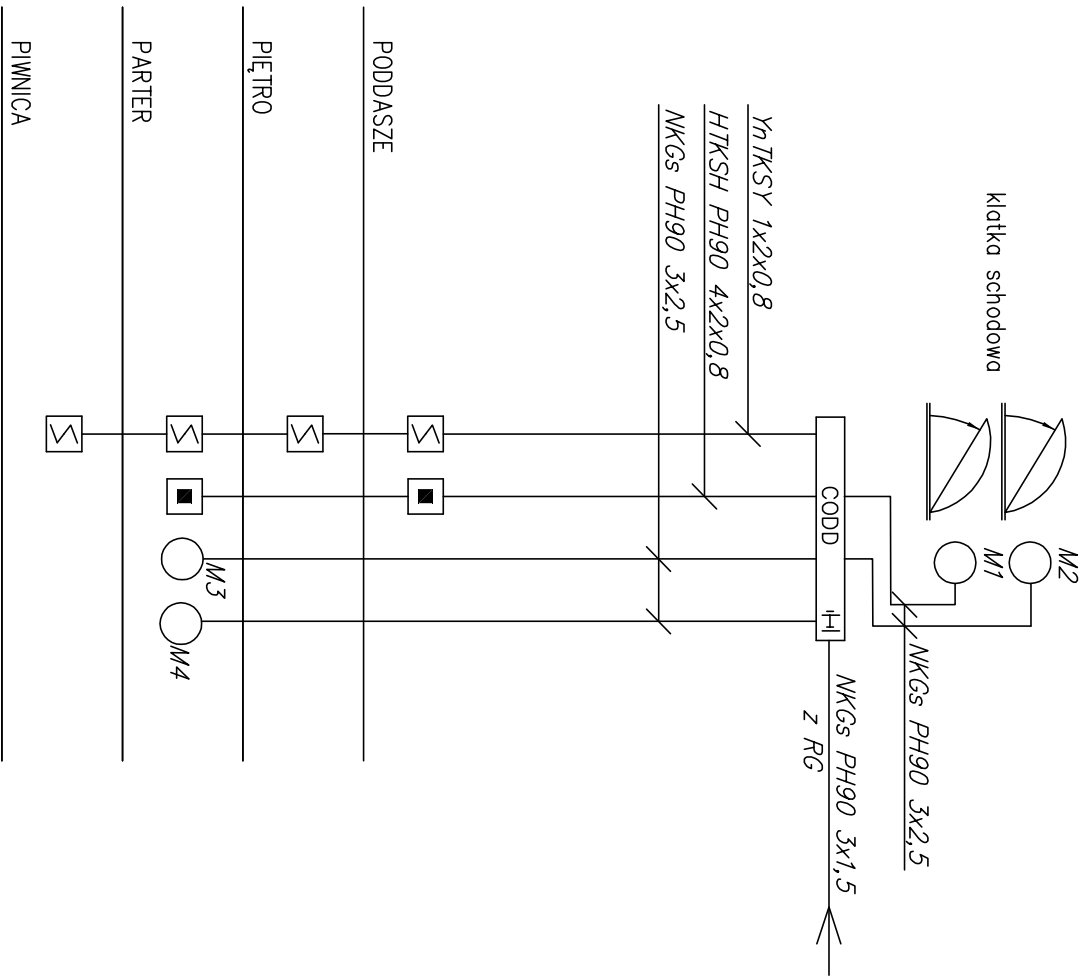


PIWNIKA
PARTER
PIĘTRO
PODDASZE

- CDD

CENTRALA ODDYMIANIA
- DETEKTOR DYMOWY POŻARU
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- M...

SIŁOWNIK OTWIERANIA KLAPY ODDYMIAJĄCEJ

		RUSZCZAK s.c.		FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 02-685 Warszawa ul. Orzeka 8m.81			
Biuro:		04-026 Warszawa, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 51/112 tel./fax (22)-870-53-32, tel. kom. 602288890, e-mail: ruszczaksc@wp.pl					
Obiekt:		PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 46 PRZY UL. JORDANOWSKIEJ 3 W WARSZAWIE					
Nazwa rysunku:		SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ					
Projektowa³:		inż. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84					
Opracowa³:		mgr inż. Joanna Jaswiłko					
Sprawdzi³:		mgr inż. Waldemar Duranc upr. bud. St. 239/86					
Data:		Stadium:		Skala:		Nr rysunku:	
05.2015		P.B.		-		E-17/15-15	
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN-C-S 0,4kV							

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S 0,4kV