


RZUT PIĘTRA II

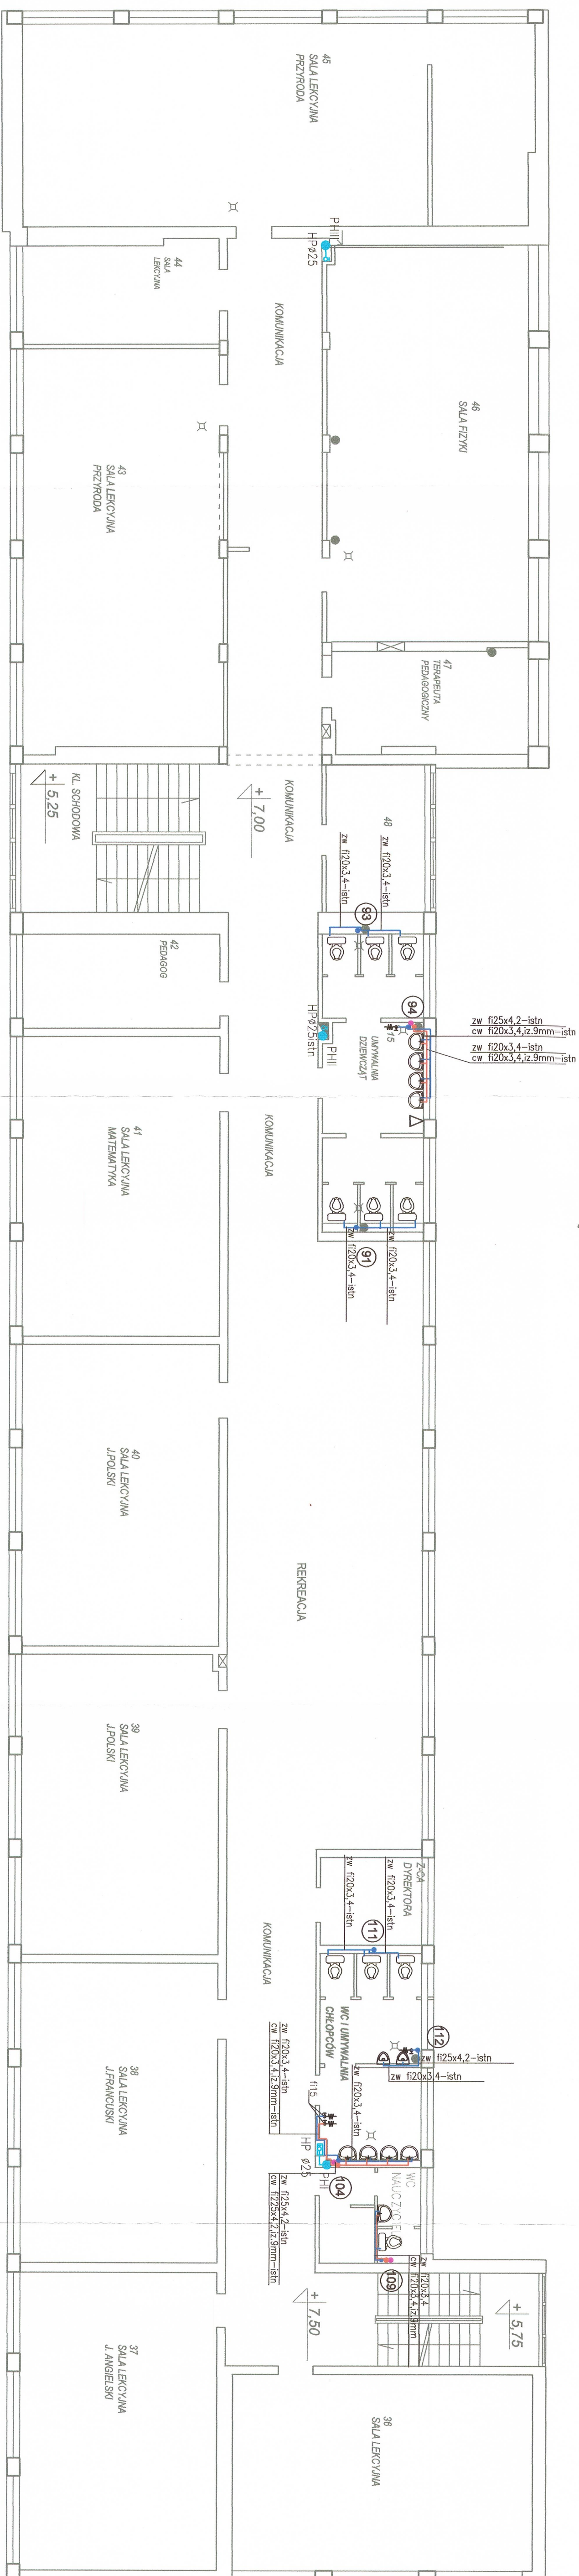

Oznaczenia jak na rys nr 2

MACJUS	
Wioszcowa ul. Księżkowno 7B/504	
OBJEKT: Szkoła Podstawowa Nr 279	
Wioszcowa ul. Gdynia/101	
TOTAL opracowania: Wymienia instalacji zimowej wody centralnej, ciepłej wody oraz wodociągowej przepięzioprowężej	
RYSUNEK	
Fot. piętra II	
Opracował:	
Projektował:	mgr inż. Eleonora Słodczyk <i>ES</i>
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Juratczuk <i>MJ</i>
Faza PZW	Szkica 1:50
Data	12.2017
	Nr. rys. <i>1/4</i>