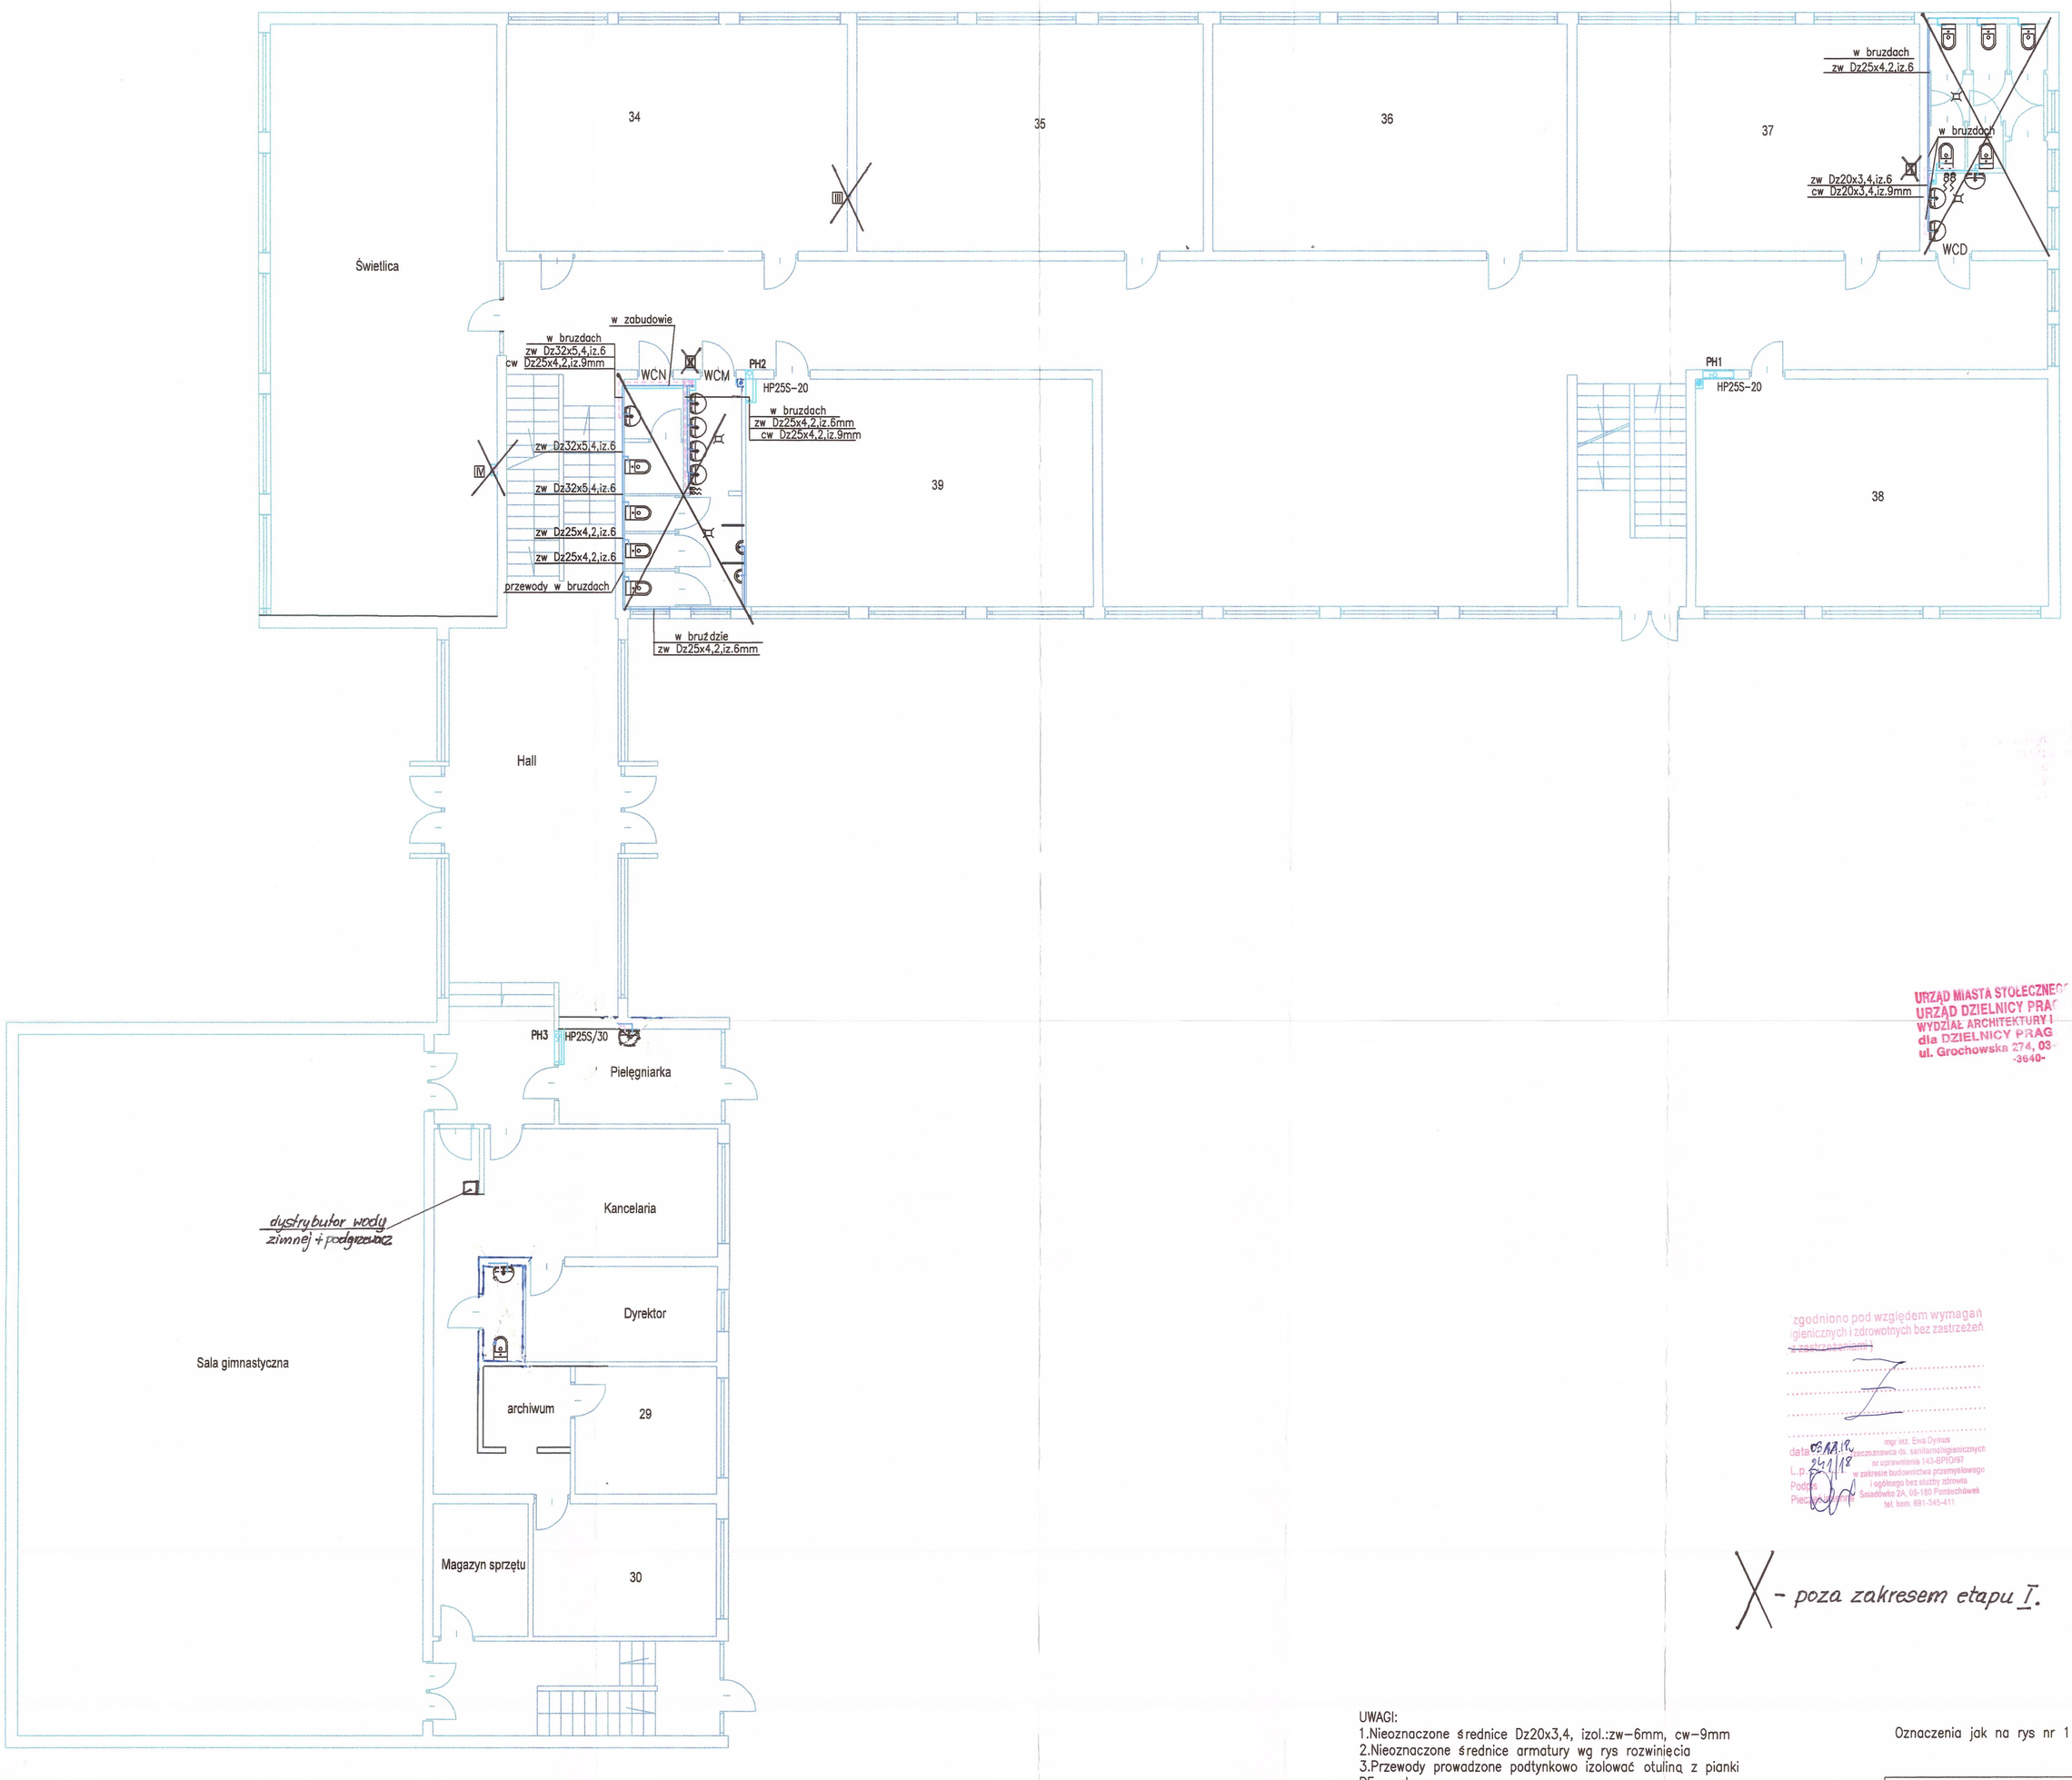

X - poza zakresem etapu I.

UWAGI:
1.Nieoznaczone średnice Dz20x3,4, izol.:zw-6mm, cw-9mm
2.Nieoznaczone średnice armatury wg rys rozwinięcia
3.Przewody prowadzone podtynkowo izolować otuliną z pianki PE w płaszczu
4.Wszystkie przewody prowadzone nad drzwiami obudowane wodoodporną płytą GKBI gr 12,5 mm,
5.W miejscu montażu zaworów obsadzić skrzynki rewizyjne

Oznaczenia jak na rys nr 1

URZĄD MIASTA STOŁECZNEG
URZĄD DZIELNICY PRA
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I
dla DZIELNICY PRAG
ul. Grochowska 274, 03-
-3640-

zgodniono pod względem wymagan
igienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń
z zastrzeżeniami
data 05.12.18
L.p. 241/18
Podpis
Pieczęć
mgr inż. Ewa Dymus
specjalizacja ds. sanitarnohigienicznych
nr uprawnienia 143-BP/OW/
w zakresie budownictwa przemysłowego
i ogólnego bez służby zdrowia
Śniadówka 2A, 05-150 Nowe Chowsk
tel. kom. 691-345-411

MAGUS
Warszawa ul. Książkowa 7B/504

OBIEKT: Szkoła Podstawowa Nr 60
Warszawa ul. Zbaraska 3

TYTUŁ OPRACOWANIA:
Wymiana instalacji zimnej wody, centralnej ciepłej wody oraz wodociągowej przeciwpożarowej

RYSUNEK
Rzut parteru

Opracował	mgr inż. Magdalena Sujak	
Projektował	mgr inż. Eleonora Stolarczyk	
Sprawdził	mgr inż. Marek Roszkowski	
Faza PBW	Skala 1:100	Data 11.2018	Nr rys 2